


# GUIDE DE SÉLECTION - ATTAQUE SULFURIQUE BIOGÉNIQUE

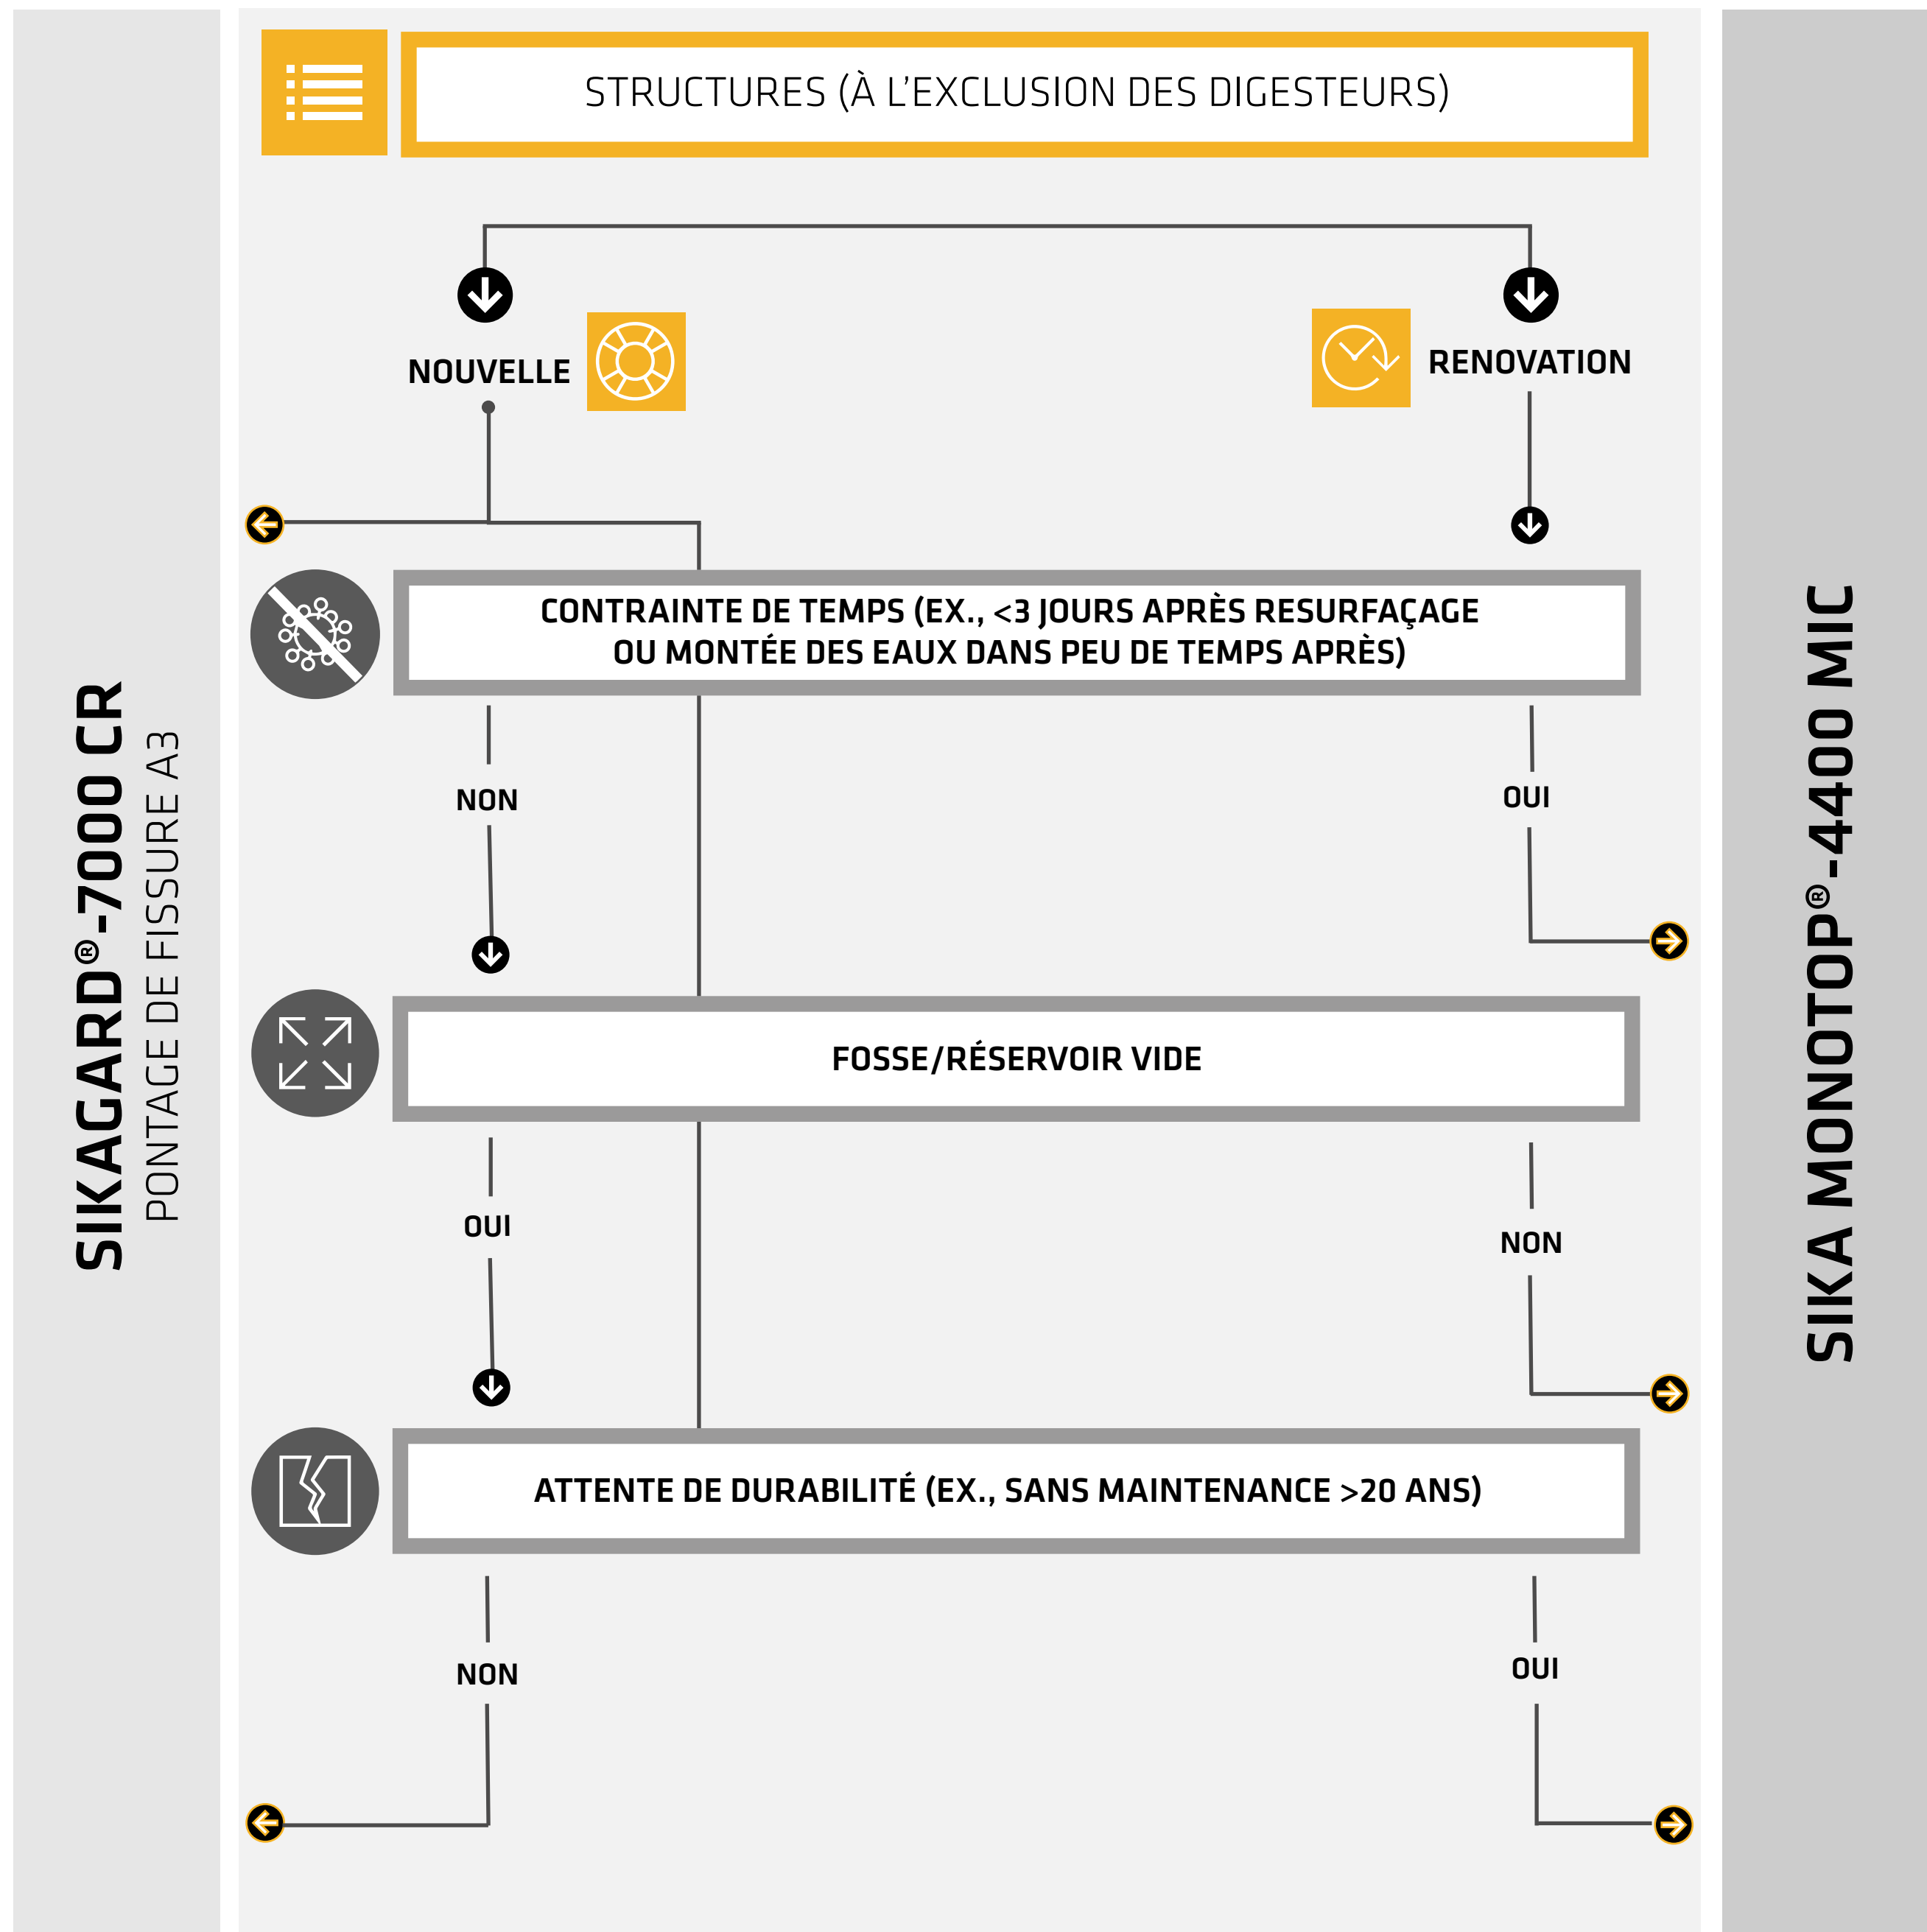

	<b>SIKAGARD®-7000 CR</b>			<b>SIKA MONOTOP®-4400 MIC</b>		
Résistant à l'attaque biogénique	OUI	<b>Minimum 3 à 5 jours</b>	<b>Rapide</b>	OUI	<b>Minimum 12 heures</b>	<b>Plus rapide</b>
Resurfaçage	Sika MonoTop® 3020/ Sikagard® P 770 + Sand + Extender T			Aucun requis		
Système	Sikagard® P 770 Sikagard® M 790			Sika MonoTop®-4400 MIC		
Réseaux, Traitement Primaire	OUI			Seulement quand BSA, et si support humide, très court délai de mise en service	<b>Avec Sikagard®-230 MIC, dans l'heure</b>	
Traitement secondaire	OUI					
Traitement tertiaire	OUI			NON		
Traitement des boues	OUI			Si support humide, très court délai de mise en service		
Digesteur, tank biogas	OUI			NON		